

2025

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.



CÉGADATOK

AIRPORT HOTEL BUDAPEST ****

Szállodaüzemeltető Kft.



Székhely címe: 1074 Budapest, Hársfa utca 51. fszt. 2.

Telephelyek száma: 1

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA

<1 GWh

FÖLDGÁZ


500-1 000 000 m3 között

TÁVHŐ

0 GJ

ENERGIAMÉRLEG [MWhpr/év] AIRPORT HOTEL BUDAPEST
összesen 2025.


33,78%

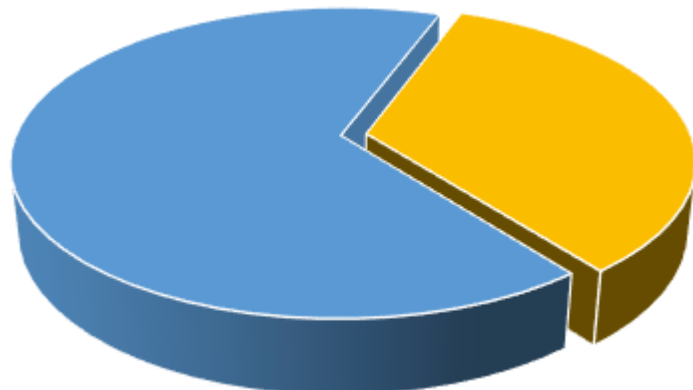

66,22%

■ Vásárolt villamos energia

■ Földgáz

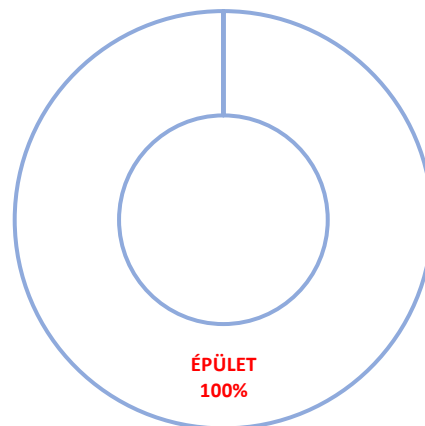

A FELHASZNALT ENERGIA CO₂ KIBOCSÁTÁSA

529 tonna




CO₂ kibocsátás megoszlása energiahordozónként

31,27%


68,73%

■ Vásárolt villamos energia ■ Földgáz

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-AIRPORT HOTEL BUDAPEST összesen

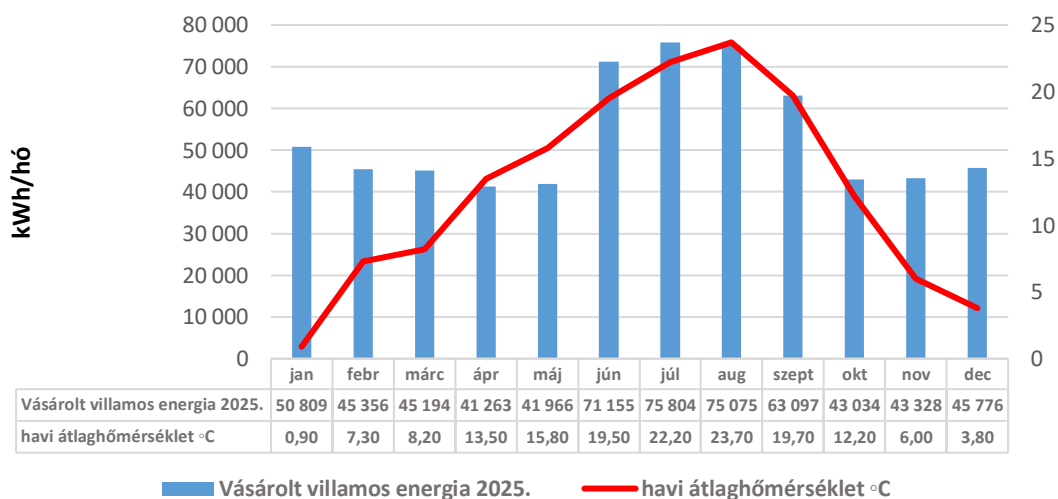

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-AIRPORT HOTEL BUDAPEST összesen

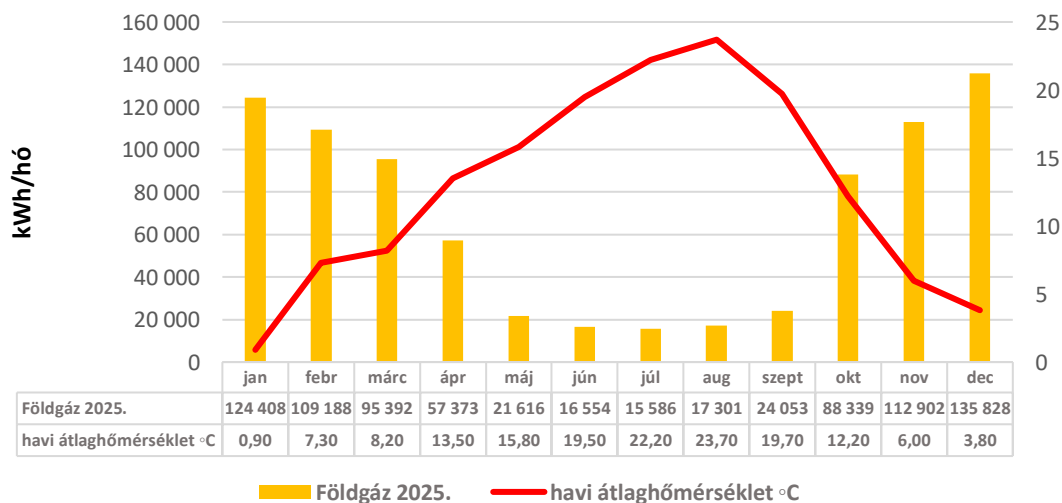

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív eléérés: **100%**

Aktív eléérés: **0** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK



Ajánlott figyelembevenni a energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben elszámolható, 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet I. mellékletekében is szereplő fejlesztési javaslatokat. A fejlesztések megvalósításával energiamegtakarítás érhető el, ami korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogot képez, Auditáló szervezet hitelesítésével értékesíthető ezzel javítva a beruházások megtérülését és növelve a cég energiahatékonysági törekvéseit.